




Įrengimo vadovas

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"

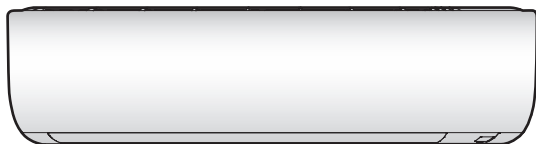

FTXP50M2V1B
FTXP60M2V1B
FTXP71M2V1B

FTXF50D2V1B
FTXF60D2V1B
FTXF71D2V1B

ATXF50A2V1B
ATXF60A2V1B
ATXF71A2V1B

Įrengimo vadovas
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"

Lietuvių

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FTXF50D2V1B, FTXF60D2V1B, FTXF71D2V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

| | |
|-----|---------------------------|
| <A> | DAIKIN.TCF.032E15/10-2021 |
| | — |
| <C> | — |

** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

*** DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.



UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FTXP50M2V1B, FTXP60M2V1B, FTXP71M2V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

| | |
|-----|--------------------------|
| <A> | DAIKIN.TCF.032D9/10-2018 |
| | — |
| <C> | — |

** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

*** DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.



EU – Svědy declaration of conformity
EU – Stwierdzenie KonformnościKlarung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformitätsdeklaration y veiligheid

EC – Declaración de conformidad sobre seguridad
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EU – Örtususs avastusdeklaratsioon
EU – Vyhlášení o zhode Bezpečnost'
AB – Govenik ugurnikut bejani

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EC – Zavedenie o соответствии требованиям по безопасности
EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring
EU – Konformitätsdeklaration für sicherheit

EU – Déclaration de conformité
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EU – Örtususs avastusdeklaratsioon
EU – Vyhlášení o zhode Bezpečnost'
AB – Govenik ugurnikut bejani

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Déclaration de conformité
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

EU – Déclaration de conformité
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EU – Örtususs avastusdeklaratsioon
EU – Vyhlášení o zhode Bezpečnost'
AB – Govenik ugurnikut bejani

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Déclaration de conformité
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EU – Örtususs avastusdeklaratsioon
EU – Vyhlášení o zhode Bezpečnost'
AB – Govenik ugurnikut bejani

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Déclaration de conformité
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

EU – Déclaration de conformité
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

ATXF50A2V1B, ATXF60A2V1B, ATXF71A2V1B,

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EU – Örtususs avastusdeklaratsioon
EU – Vyhlášení o zhode Bezpečnost'
AB – Govenik ugurnikut bejani

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Déclaration de conformité
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EU – Örtususs avastusdeklaratsioon
EU – Vyhlášení o zhode Bezpečnost'
AB – Govenik ugurnikut bejani

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfeleléségi nyilatkozat
UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Smsverskerklaring for sikkerhed
EU – Turvallisuuden vahvistamismaksusivakuutus
EU – Вярностни проглаšení o shodě
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Déclaration de conformité
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

EU – Déclaration de conformité
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλεία
EU – Conformitätserklärung relative à sécurité

01 are in conformity with the following directives (or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:
02 folgende Richtlinien oder Vorschriften entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Instruktionen verwendet werden:
03 sont conformes à laux directives (ou règlement(s) suivants), à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:
04 in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of voorschriften (of verordening(en)), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con las siguientes directivas (o reglamentos), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 συμμόρφωvα με την(σ) εκδοχή(σ) οδηγία(σ), ή κανονισμό(σ), υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas instruções.

09 отвечают требованиям упомянутых ниже директив или нормативных документов при условии эксплуатации данных продукции в соответствии с нашими инструкциями:
10 उपरोक्त bestemmelser (følgende direktiver) eller bestemmelser (forudsat at produktene anvendes i overensstemmelse med vores instruktioner:
11 өpйрлор йўнанде директив (или йўскрипцй), under forutsetning at produkterna anvendes enligt med våra instruktioner:
12 iverensstemmelse med følgende direktiver) eller forskrifter), forudsat at produktene brukes i henhold til våre instruksjoner:
13 ovat seuraavien direktivien tai asetusten mukaisia, edellyttäen että tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti:
14 jsou ve shodě s následující směrnici nebo předpisy za předpokladu, že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:
15 в сшдн с наслідніччю інструкцій (або постанов) та з вимог, котре стосуються використання наших улашункв.
16 megfelelenek az alábbi irányelvek vagy egyéb szabványos írtak, ha a termékeket előírás szerinti használatk.

01 as amended,
02 in der jeweils gültigen Fassung,
03 teljes közöltetés,
10 som tilläget,
11 med tillägg,
12 med förelägg ändringar,
13 selsämsna kunn ne ovat muutettuna,
14 in der jeweils gültigen Fassung,
15 in der jeweils gültigen Fassung,
16 in der jeweils gültigen Fassung,
17 in der jeweils gültigen Fassung,
18 in der jeweils gültigen Fassung,
19 in der jeweils gültigen Fassung,
20 in der jeweils gültigen Fassung,
21 in der jeweils gültigen Fassung,
22 in der jeweils gültigen Fassung,
23 in der jeweils gültigen Fassung,
24 in der jeweils gültigen Fassung,
25 in der jeweils gültigen Fassung.

17 spehlni vyvoj nastepujících objektův lub rozporządzeń, pod warunkiem, że produkty używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următoarele directive sau regulamente, cu condiția ca produsele să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
19 в складі з наступніччю інструкцій (або постанов) та з вимог, котре стосуються використання наших улашункв.
20 в складі з наступніччю інструкцій (або постанов) та з вимог, котре стосуються використання наших улашункв.
21 са в соответствии с соответствующими или регламент(ы) или постанов(ы), при условии их использования в соответствии с нашими инструкциями:
22 atinja toľau, nudovalas direktyvas arba reglamentus, su sąlyga, kad gaminiai bus eksploatuojami laikantis mūsų instrukcijų:
23 atbilst šādām direktīvām vai regulām, ja vien šīs izstrādājumi tiek lietoti saskaņā ar mūsu instrukcijām.
24 súv zhodě s následujícími (nebo směrnici (ami) alebo nariadeními) za predpokladu, že sa výrobky používajú v zhode s našimi pokynmi.
25 laimatairms doģutisatūnā, kulināmisms koģējviki atbilstošākie direktīvas (reglamentus) vai noteikumi, ja noteikumi ir izstrādājumi lietojami saskaņā ar mūsu instrukcijām.

19 y skladu z obowiązkami,
20 w skladu z obowiązkami,
21 w skladu z obowiązkami,
22 w skladu z obowiązkami,
23 w skladu z obowiązkami,
24 w skladu z obowiązkami,
25 w skladu z obowiązkami,
26 w skladu z obowiązkami,
27 w skladu z obowiązkami,
28 w skladu z obowiązkami,
29 w skladu z obowiązkami,
30 w skladu z obowiązkami,
31 w skladu z obowiązkami,
32 w skladu z obowiązkami,
33 w skladu z obowiązkami,
34 w skladu z obowiązkami,
35 w skladu z obowiązkami,
36 w skladu z obowiązkami,
37 w skladu z obowiązkami,
38 w skladu z obowiązkami,
39 w skladu z obowiązkami,
40 w skladu z obowiązkami,
41 w skladu z obowiązkami,
42 w skladu z obowiązkami,
43 w skladu z obowiązkami,
44 w skladu z obowiązkami,
45 w skladu z obowiązkami,
46 w skladu z obowiązkami,
47 w skladu z obowiązkami,
48 w skladu z obowiązkami,
49 w skladu z obowiązkami,
50 w skladu z obowiązkami,
51 w skladu z obowiązkami,
52 w skladu z obowiązkami,
53 w skladu z obowiązkami,
54 w skladu z obowiązkami,
55 w skladu z obowiązkami,
56 w skladu z obowiązkami,
57 w skladu z obowiązkami,
58 w skladu z obowiązkami,
59 w skladu z obowiązkami,
60 w skladu z obowiązkami,
61 w skladu z obowiązkami,
62 w skladu z obowiązkami,
63 w skladu z obowiązkami,
64 w skladu z obowiązkami,
65 w skladu z obowiązkami,
66 w skladu z obowiązkami,
67 w skladu z obowiązkami,
68 w skladu z obowiązkami,
69 w skladu z obowiązkami,
70 w skladu z obowiązkami,
71 w skladu z obowiązkami,
72 w skladu z obowiązkami,
73 w skladu z obowiązkami,
74 w skladu z obowiązkami,
75 w skladu z obowiązkami,
76 w skladu z obowiązkami,
77 w skladu z obowiązkami,
78 w skladu z obowiązkami,
79 w skladu z obowiązkami,
80 w skladu z obowiązkami,
81 w skladu z obowiązkami,
82 w skladu z obowiązkami,
83 w skladu z obowiązkami,
84 w skladu z obowiązkami,
85 w skladu z obowiązkami,
86 w skladu z obowiązkami,
87 w skladu z obowiązkami,
88 w skladu z obowiązkami,
89 w skladu z obowiązkami,
90 w skladu z obowiązkami,
91 w skladu z obowiązkami,
92 w skladu z obowiązkami,
93 w skladu z obowiązkami,
94 w skladu z obowiązkami,
95 w skladu z obowiązkami,
96 w skladu z obowiązkami,
97 w skladu z obowiązkami,
98 w skladu z obowiązkami,
99 w skladu z obowiązkami,
100 w skladu z obowiązkami.

10 undei egalitate a fi:
11 enligt bestämmelserna för:
12 i henhold til bestemmelserne i:
13 noudattain sääntöissä:
14 za dodržení ustanovení:
15 prema odredbama:
16 követi alzi:
17 zgodnie z postanowieniami:
18 urmând prevederile:
19 y skladu z obowiązkami,
20 w skladu z obowiązkami,
21 w skladu z obowiązkami,
22 w skladu z obowiązkami,
23 w skladu z obowiązkami,
24 w skladu z obowiązkami,
25 w skladu z obowiązkami,
26 w skladu z obowiązkami,
27 w skladu z obowiązkami,
28 w skladu z obowiązkami,
29 w skladu z obowiązkami,
30 w skladu z obowiązkami,
31 w skladu z obowiązkami,
32 w skladu z obowiązkami,
33 w skladu z obowiązkami,
34 w skladu z obowiązkami,
35 w skladu z obowiązkami,
36 w skladu z obowiązkami,
37 w skladu z obowiązkami,
38 w skladu z obowiązkami,
39 w skladu z obowiązkami,
40 w skladu z obowiązkami,
41 w skladu z obowiązkami,
42 w skladu z obowiązkami,
43 w skladu z obowiązkami,
44 w skladu z obowiązkami,
45 w skladu z obowiązkami,
46 w skladu z obowiązkami,
47 w skladu z obowiązkami,
48 w skladu z obowiązkami,
49 w skladu z obowiązkami,
50 w skladu z obowiązkami,
51 w skladu z obowiązkami,
52 w skladu z obowiązkami,
53 w skladu z obowiązkami,
54 w skladu z obowiązkami,
55 w skladu z obowiązkami,
56 w skladu z obowiązkami,
57 w skladu z obowiązkami,
58 w skladu z obowiązkami,
59 w skladu z obowiązkami,
60 w skladu z obowiązkami,
61 w skladu z obowiązkami,
62 w skladu z obowiązkami,
63 w skladu z obowiązkami,
64 w skladu z obowiązkami,
65 w skladu z obowiązkami,
66 w skladu z obowiązkami,
67 w skladu z obowiązkami,
68 w skladu z obowiązkami,
69 w skladu z obowiązkami,
70 w skladu z obowiązkami,
71 w skladu z obowiązkami,
72 w skladu z obowiązkami,
73 w skladu z obowiązkami,
74 w skladu z obowiązkami,
75 w skladu z obowiązkami,
76 w skladu z obowiązkami,
77 w skladu z obowiązkami,
78 w skladu z obowiązkami,
79 w skladu z obowiązkami,
80 w skladu z obowiązkami,
81 w skladu z obowiązkami,
82 w skladu z obowiązkami,
83 w skladu z obowiązkami,
84 w skladu z obowiązkami,
85 w skladu z obowiązkami,
86 w skladu z obowiązkami,
87 w skladu z obowiązkami,
88 w skladu z obowiązkami,
89 w skladu z obowiązkami,
90 w skladu z obowiązkami,
91 w skladu z obowiązkami,
92 w skladu z obowiązkami,
93 w skladu z obowiązkami,
94 w skladu z obowiązkami,
95 w skladu z obowiązkami,
96 w skladu z obowiązkami,
97 w skladu z obowiązkami,
98 w skladu z obowiązkami,
99 w skladu z obowiązkami,
100 w skladu z obowiązkami.

10 undei egalitate a fi:
11 enligt bestämmelserna för:
12 i henhold til bestemmelserne i:
13 noudattain sääntöissä:
14 za dodržení ustanovení:
15 prema odredbama:
16 követi alzi:
17 zgodnie z postanowieniami:
18 urmând prevederile:
19 y skladu z obowiązkami,
20 w skladu z obowiązkami,
21 w skladu z obowiązkami,
22 w skladu z obowiązkami,
23 w skladu z obowiązkami,
24 w skladu z obowiązkami,
25 w skladu z obowiązkami,
26 w skladu z obowiązkami,
27 w skladu z obowiązkami,
28 w skladu z obowiązkami,
29 w skladu z obowiązkami,
30 w skladu z obowiązkami,
31 w skladu z obowiązkami,
32 w skladu z obowiązkami,
33 w skladu z obowiązkami,
34 w skladu z obowiązkami,
35 w skladu z obowiązkami,
36 w skladu z obowiązkami,
37 w skladu z obowiązkami,
38 w skladu z obowiązkami,
39 w skladu z obowiązkami,
40 w skladu z obowiązkami,
41 w skladu z obowiązkami,
42 w skladu z obowiązkami,
43 w skladu z obowiązkami,
44 w skladu z obowiązkami,
45 w skladu z obowiązkami,
46 w skladu z obowiązkami,
47 w skladu z obowiązkami,
48 w skladu z obowiązkami,
49 w skladu z obowiązkami,
50 w skladu z obowiązkami,
51 w skladu z obowiązkami,
52 w skladu z obowiązkami,
53 w skladu z obowiązkami,
54 w skladu z obowiązkami,
55 w skladu z obowiązkami,
56 w skladu z obowiązkami,
57 w skladu z obowiązkami,
58 w skladu z obowiązkami,
59 w skladu z obowiązkami,
60 w skladu z obowiązkami,
61 w skladu z obowiązkami,
62 w skladu z obowiązkami,
63 w skladu z obowiązkami,
64 w skladu z obowiązkami,
65 w skladu z obowiązkami,
66 w skladu z obowiązkami,
67 w skladu z obowiązkami,
68 w skladu z obowiązkami,
69 w skladu z obowiązkami,
70 w skladu z obowiązkami,
71 w skladu z obowiązkami,
72 w skladu z obowiązkami,
73 w skladu z obowiązkami,
74 w skladu z obowiązkami,
75 w skladu z obowiązkami,
76 w skladu z obowiązkami,
77 w skladu z obowiązkami,
78 w skladu z obowiązkami,
79 w skladu z obowiązkami,
80 w skladu z obowiązkami,
81 w skladu z obowiązkami,
82 w skladu z obowiązkami,
83 w skladu z obowiązkami,
84 w skladu z obowiązkami,
85 w skladu z obowiązkami,
86 w skladu z obowiązkami,
87 w skladu z obowiązkami,
88 w skladu z obowiązkami,
89 w skladu z obowiązkami,
90 w skladu z obowiązkami,
91 w skladu z obowiązkami,
92 w skladu z obowiązkami,
93 w skladu z obowiązkami,
94 w skladu z obowiązkami,
95 w skladu z obowiązkami,
96 w skladu z obowiązkami,
97 w skladu z obowiązkami,
98 w skladu z obowiązkami,
99 w skladu z obowiązkami,
100 w skladu z obowiązkami.

Machinery 2006/42/EC**

Low Voltage 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

EN 60335-2-40,

EN 60335-2-40,

EN 60335-2-40,

EN 60335-2-40,

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 Not* as set out in <A> and (judged positively) by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* refers que defines dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uitgezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

ATXF50A2V1B, ATXF60A2V1B, ATXF71A2V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

| | |
|-----|--------------------------|
| <A> | DAIKIN.TCF.032E1/12-2019 |
| | — |
| <C> | — |

** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

*** DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.



Turinys

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Apie dokumentaciją | 8 |
| 1.1 | Apie šį dokumentą..... | 8 |
| 2 | Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos | 8 |
| 3 | Apie dėžę | 9 |
| 3.1 | Vidaus įrenginys..... | 9 |
| 3.1.1 | Patalpose naudojamo įrenginio priedų nuėmimas..... | 9 |
| 4 | Apie bloką | 10 |
| 5 | Įrenginio montavimas | 10 |
| 5.1 | Montavimo vietos paruošimas..... | 10 |
| 5.1.1 | Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai..... | 10 |
| 5.2 | Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas..... | 10 |
| 5.2.1 | Montavimo plokštės įrengimas..... | 10 |
| 5.2.2 | Kaip išgręžti sienoje skylę..... | 11 |
| 5.2.3 | Kaip nuimti vamzdžio angos dangtį..... | 11 |
| 5.3 | Drenažo vamzdžio prijungimas..... | 11 |
| 5.3.1 | Kaip prijungti vamzdyną dešiniojoje pusėje, gale dešinėje arba apačioje dešinėje..... | 11 |
| 5.3.2 | Kaip prijungti vamzdyną kairiojoje pusėje, gale kairėje arba apačioje kairėje..... | 11 |
| 5.3.3 | Vandens nuotėkių paieška..... | 12 |
| 6 | Vamzdžių montavimas | 12 |
| 6.1 | Aušalo vamzdelių paruošimas..... | 12 |
| 6.1.1 | Reikalavimai šaltnešio vamzdynui..... | 12 |
| 6.1.2 | Aušalo vamzdelių izoliacija..... | 12 |
| 6.2 | Aušalo vamzdžių prijungimas..... | 12 |
| 6.2.1 | Aušalo vamzdžių prijungimas prie patalpose naudojamo įrenginio..... | 12 |
| 7 | Elektros instaliacija | 13 |
| 7.1 | Standartinių laidų komponentų specifikacijos..... | 13 |
| 7.2 | Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko..... | 13 |
| 7.3 | Pasirinktinių priedų prijungimas (laidinė naudotojo sąsaja, centrinė naudotojo sąsaja, belaidis adapteris ir pan.)..... | 14 |
| 8 | Patalpose naudojamo įrenginio montavimo pabaiga | 14 |
| 8.1 | Kaip izoliuoti drenažo vamzdyną, šaltnešio vamzdyną ir jungiamąjį kabelį..... | 14 |
| 8.2 | Kaip prakišti vamzdžius pro sienos kiaurymę..... | 14 |
| 8.3 | Kaip pritvirtinti bloką prie montavimo plokštės..... | 15 |
| 9 | Konfigūracija | 15 |
| 10 | Įdiegimas į eksploataciją | 15 |
| 10.1 | Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią..... | 15 |
| 10.2 | Eksploatacijos bandymas..... | 15 |
| 10.2.1 | Eksploatacijos bandymas žiemos sezonu..... | 15 |
| 11 | Išmetimas | 16 |
| 12 | Techniniai duomenys | 16 |
| 12.1 | elektros instaliacijos schema..... | 16 |
| 12.1.1 | Suvenodintos elektros instaliacijos schemos legenda..... | 16 |

1 Apie dokumentaciją

1.1 Apie šį dokumentą

**ĮSPĖJIMAS**

Užtikrinkite, kad įrengimo, bendrosios bei techninės priežiūros ir remonto darbai bei naudojamos medžiagos atitiktų Daikin instrukcijas. Be to, būtina laikytis visų taikomų teisės aktų ir darbus leidžiama vykdyti tik kvalifikuotiems specialistams. Europoje ir teritorijose, kur galioja IEC standartai, taikomas standartas EN/IEC 60335-2-40.

**INFORMACIJA**

Įsitikinkite, kad naudotojas turi spausdintą dokumentaciją ir paprašykite jo pasilikti ją ateičiai.

Tikslinė auditorija

Įgaliojami montuotojai

**INFORMACIJA**

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitinais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
 - Saugos instrukcijos, kurias jums BŪTINA perskaityti prieš įrengiant
 - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Patalpos bloko įrengimo vadovas:**
 - Įrengimo instrukcijos
 - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Trumpasis montuotojo vadovas:**
 - Pasiruošimas įrengti, gera praktika, nuorodos...
 - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos regioninėje Daikin svetainėje arba jas platins pardavėjai.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje Daikin rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.



FTXF-D



ATXF-A



FTXP-M

Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis kitomis kalbomis yra vertimai.

Techniniai inžineriniai duomenys

- Naujausių techninių duomenų **dalinį rinkinį** galima rasti regioninėje Daikin svetainėje (prieinama viešai).
- **Visas** naujausių techninių duomenų rinkinys yra Daikin Business Portal (būtinai autentifikavimas).

2 Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

Bloko įrengimas (žr. sk. "5 Įrenginio montavimas" [p 10])**ĮSPĖJIMAS**

Įrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos medžiagos ir įrengimo eiga turi atitikti galiojančius teisės aktus. Europoje galioja standartas EN378.

**ĮSPĖJIMAS**

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.

**ATSARGIAI**

Jei sienoje yra metalinis rėmas arba metalinė plokštė, naudokite įterptinį sieninį vamzdį ir klojimo vietoje uždenkite sieną, kad ta vieta nekaistų, išvengtumėte elektros smūgio bei gaisro.

Vamzdyno įrengimas (žr. sk. "6 Vamzdžių montavimas" [p 12])**ATSARGIAI**

Padalytosios sistemos vamzdyną ir jungtis gyvenamosiose patalpose reikia įrengti fiksuotai, išskyrus jungtis, kurios vamzdyną jungia tiesiogiai prie patalpos bloko.

**PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI****ATSARGIAI**

- Netinkamai atlikus išplatinimo procedūrą, gali nutekėti šaltnešio dujų.
- Išplatėjimų pakartotinai naudoti **NEGALIMA**. Naudokite naujus išplatėjimus, kad neatsirastų šaltnešio dujų nuotėkio.
- Naudokite su įrenginiu pateiktas platinimo veržles. Naudojant kitas platinimo veržles, gali kilti šaltnešio dujų nuotėkis.

Elektros sistemos įrengimas (žr. sk. "7 Elektros instaliacija" [p 13])**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS****ĮSPĖJIMAS**

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

**ĮSPĖJIMAS**

- Visus elektros laidus **PRIVALO** sujungti kvalifikuotas elektrikas ir elektros instaliacija TURI atitikti taikomus teisės aktus.
- Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.
- Visi vietoje įsigyti komponentai ir elektros instaliacijos darbai TURI atitikti taikomus teisės aktus.

**ĮSPĖJIMAS**

- Jei maitinimo šaltinyje nėra nulinės fazės arba ji netinkamai prijungta, įranga gali sugesti.
- Prijunkite tinkamą įžeminimą. **NESUJUNKITE** įrenginio įžeminimo laidu su pagalbiniu vamzdžiu, viršįtampio ribotuvu arba telefono įžeminimo laidu. Nevisiškai įžeminta sistema gali sukelti elektros smūgį.
- Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinės pertraukiklius.
- Pritvirtinkite elektros laidus kabelių sąvaržomis, kad jie **NESILIESTŲ** prie aštrių briaunų ar vamzdžių, ypač aukšto slėgio pusėje.
- NENAUDOKITE** izoliacine juosta apvyniotų laidų, suvytųjų laidų, ilgintuvų ar prijungimų nuo žvaigžde sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitimą, elektros smūgį arba gaisrą.
- NEMONTUOKITE** fazę kompensuojančio kondensatoriaus, nes šiame įrenginyje įrengtas inverteris. Fazę kompensuojantis kondensatorius sumažins našumą ir gali būti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

**ĮSPĖJIMAS**

Naudokite visų polių atjungimo tipo jungtuvą su bent 3 mm tarpu tarp kontaktinių taškų, užtikrinantį visišką atjungimą pagal viršįtampio III kategoriją.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

**ĮSPĖJIMAS**

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

**ĮSPĖJIMAS**

- Gaminyje **NENAUDOKITE** vietinių elektros sistemos dalių.
- NENUKREIPKITE**, pvz., drenažo siurblio ir kt. komponentų maitinimo nuo kontaktų bloko. Kitaip galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

**ĮSPĖJIMAS**

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo šiluminės izoliacijos neturinčių varinių vamzdžių, nes tokie vamzdžiai labai įkaista.

3 Apie dėžę

3.1 Vidaus įrenginys

**INFORMACIJA**


Tolesnėje iliustracijos – tik pavyzdžiai, jos gali tiksliai **NEPERTEIKTI** jūsų sistemos išdėstymo.

3.1.1 Patalpose naudojamo įrenginio priedų nuėmimas

1 Nuimkite:

- priedų maišelį, esantį pakuotės dugne;
- montavimo plokštę, prijungtą prie patalpos bloko nugarėlės.

4 Apie bloką

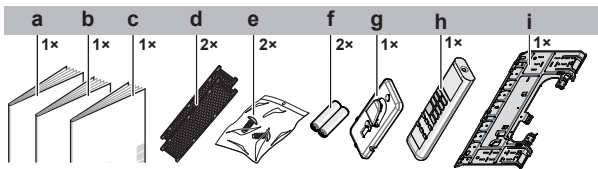

- a Įrengimo vadovas
- b Eksploatacijos vadovas
- c Bendrosios saugos atsargumo priemonės
- d Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro dalelių filtras (tik FTXP)
- e Patalpos bloko fiksavimo sraigtas (M4×12L). Žr. "8.3 Kaip pritvirtinti bloką prie montavimo plokštės" [p 15].
- f Vienkartinis AAA.LR03 (šarminis) maitinimo elementas naudotojo sąsajai
- g Naudotojo sąsajos laikiklis
- h Naudotojo sąsaja
- i Montavimo plokštė

4 Apie bloką



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.

5 Įrenginio montavimas



INFORMACIJA

Jei nežinote, kaip atidaryti arba uždaryti tam tikras įrenginio dalis (priekinį skydelį, elektros instaliacijos skydą, priekines grotėles ir pan.), žr. įrenginio montuotojo trumpąjį vadovą, kur aprašomos atitinkamos procedūros. Montuotojo trumpojo vadovo vietą rasite sk. "1.1 Apie šį dokumentą" [p 8].



ĮSPĖJIMAS


Įrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos medžiagos ir įrengimo eiga turi atitikti galiojančius teisės aktus. Europoje galioja standartas EN378.

5.1 Montavimo vietos paruošimas.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.

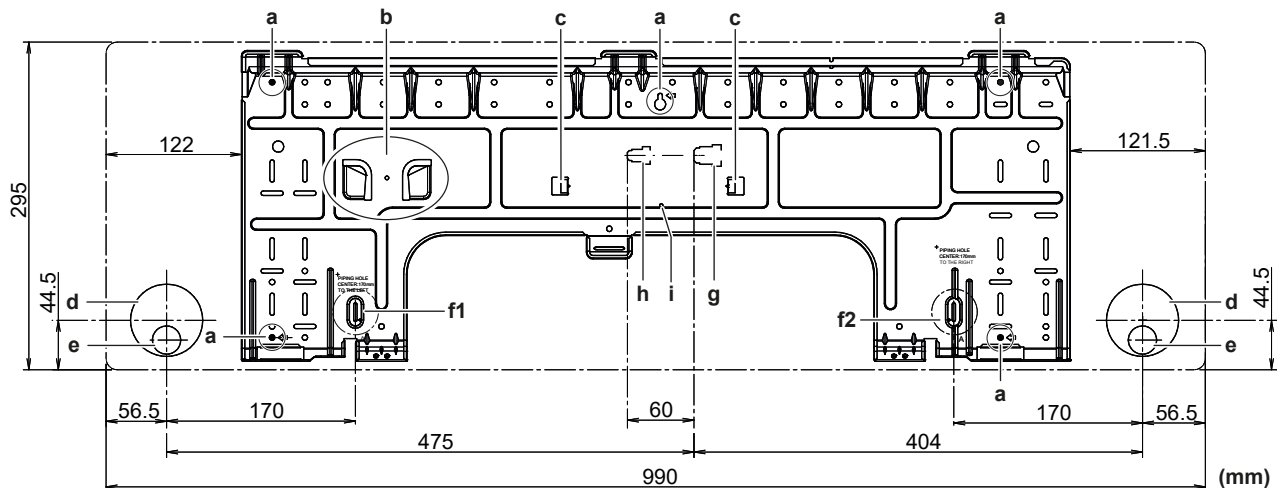


5.1.1 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai



INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.

- **Oro srautas.** Pasirūpinkite, kad oro srauto niekas neblokautų.
- **Drenažas.** Užtikrinkite tinkamą kondensato nutekėjimą.
- **Sienos izoliacija.** Kai temperatūra ties siena viršija 30°C, o santykinis drėgnumas – 80% arba į sieną įtraukiamas grynas oras, reikalinga papildoma izoliacija (bent 10 mm storio porolonas).
- **Sienos tvirtumas.** Patikrinkite, ar siena arba grindys pakankamai tvirtos, kad atlaikytų bloko svorį. Jei kyla pavojus, prieš montuodami bloką sutvirtinkite sieną arba grindis.
- **Tarpai.** Įrenkite bloką bent 1,8 metro atstumu nuo grindų ir atsižvelkite į toliau pateiktus reikalavimus dėl atstumo iki sienų ir lubų:

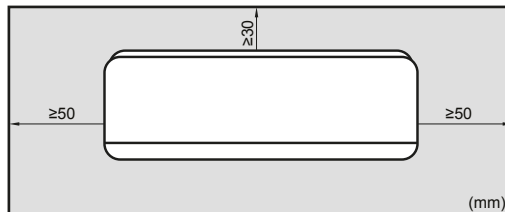

5.2 Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas

5.2.1 Montavimo plokštės įrengimas

- 1 Laikinai įrenkite montavimo plokštę.
- 2 Išlyginkite montavimo plokštę.
- 3 Matavimo rulete pažymėkite ant sienos gręžimo taškų centrus. Nustatykite matavimo ruletės galą ties simboliu "▷".
- 4 Baikite įrengimo darbus, M4×25L sraigtais (vietinis tiekimas) prisukdami montavimo plokštę prie sienos.



INFORMACIJA

Nuimtą vamzdžio angos dangtį galima laikyti montavimo plokštės kišenėje.

- a Rekomenduojami montavimo plokštės tvirtinimo taškai
- b Kišenė vamzdžio angos dangčiui
- c Ašelės gulsčiukui
- d Kiauryminė skylė sienoje, Ø65 mm
- e Drenažo žarnos vieta

- f1 Vamzdyno kiaurymės centro matavimo taškas "▷" (kairėn)
- f2 Vamzdyno kiaurymės centro matavimo taškas "▷" (dešinėn)
- g Dujų vamzdžio galas
- h Skysčio vamzdžio galas
- i Bloko centras

5.2.2 Kaip išgręžti sienoje skylę



ATSARGIAI


Jei sienoje yra metalinis rėmas arba metalinė plokštė, naudokite įterptinį sieninį vamzdį ir klojimo vietoje uždenkite sieną, kad ta vieta nekaistų, išvengtumėte elektros smūgio bei gaisro.



PRANEŠIMAS

Būtinai užsandarinkite tarpus tarp vamzdžių sandarinimo medžiaga (vietinis tiekimas), kad išvengtumėte vandens nuotėkių.

- 1 Išgręžkite sienoje didelę 65 mm skersmens prakišimo kiaurymę su nuolydžiu į lauką.
- 2 Pro skylę prakiškite įterptinį vamzdį.
- 3 Į sieninį vamzdį įstatykite sieninį dangtį.



- a Įterptinis sieninis vamzdis
- b Glaistas
- c Sienos kiaurymės dangtelis

- 4 Įrengę instaliaciją, šaltnešio ir drenažo vamzdynus, **NEPAMIRŠKITE** užsandarinti tarpo glaistu.


5.2.3 Kaip nuimti vamzdžio angos dangtį




INFORMACIJA

Norėdami prijungti vamzdyną dešiniojoje pusėje, dešiniąjame apatiniame kampe, kairiojoje pusėje arba kairiajame apatiniame kampe, **TURITE** nuimti vamzdžio angos dangtį.

- 1 Rankiniu pjūklu nupjaukite vamzdžio angos dangtį (iš priekinių grotelių vidaus).

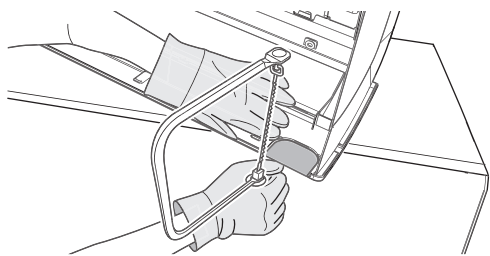

- 2 Pusapvale dilde nudildykite šerpetas nuo nupjautos vietos.

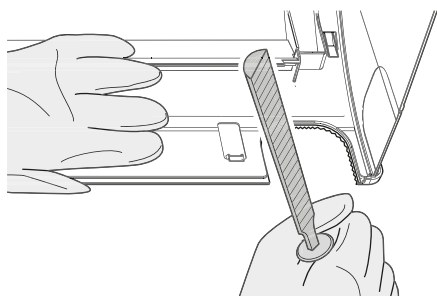

PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE žnyplių vamzdžio angos dangčiui nuimti, nes apgadinsite priekines grotelles.

5.3 Drenažo vamzdyno prijungimas


5.3.1 Kaip prijungti vamzdyną dešiniojoje pusėje, gale dešinėje arba apačioje dešinėje



INFORMACIJA

Gamyklinė numatytoji nuostata – vamzdynas dešiniojoje pusėje. Jei vamzdyną norite jungti kairiojoje pusėje, nuimkite jį nuo dešinėsios pusės ir įrenkite kairiojoje.

- 1 Naudojami lipniąją vinilinę juosta, pritvirtinkite drenažo žarną prie šaltnešio vamzdžių apačios.
- 2 Apvyniokite drenažo žarną ir šaltnešio vamzdžius izoliacine juosta.

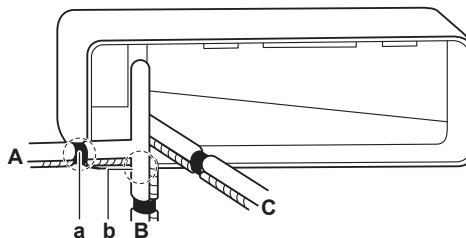

- A Vamzdynas dešinėje
- B Vamzdynas dešinėje, apačioje
- C Vamzdynas dešinėje, gale
- a Nuimkite dešiniojo vamzdyno angos dangtį
- b Nuimkite dešiniojo apatinio vamzdyno angos dangtį

5.3.2 Kaip prijungti vamzdyną kairiojoje pusėje, gale kairėje arba apačioje kairėje



INFORMACIJA

Gamyklinė numatytoji nuostata – vamzdynas dešiniojoje pusėje. Jei vamzdyną norite jungti kairiojoje pusėje, nuimkite jį nuo dešinėsios pusės ir įrenkite kairiojoje.

- 1 Atsukite dešinėje esantį izoliacijos fiksavimo sraigatą ir nuimkite drenažo žarną.
- 2 Kairiojoje pusėje nuimkite drenažo kamštį ir prijunkite jį prie dešinėsios pusės.




PRANEŠIMAS

Kai montuosite, **NETEPKITE** drenažo kamščio tepimo alyva (šaltnešio alyva). Drenažo kamštis gali sugesti ir tapti nesandarus.


- 3 Įkiškite drenažo žarną kairiojoje pusėje ir nepamirškite jos priveržti fiksavimo sraigtu, nes priešingu atveju gali atsirasti vandens nuotėkių.

6 Vamzdžių montavimas

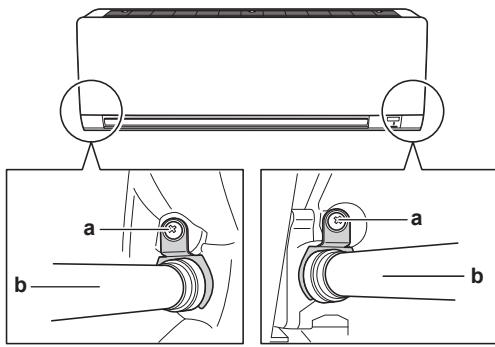

- a Izoliacijos fiksavimo sraigtas
b Drenažo žarna


4 Lipniąja viniline juosta pritvirtinkite drenažo žarną prie šaltnešio vamzdžių apačios.

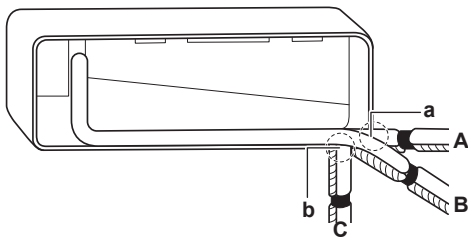

- A Vamzdynas kairėje
B Vamzdynas gale kairėje
C Vamzdynas apačioje kairėje
a Nuimkite kairiojo vamzdyno angos dangtį
b Nuimkite vamzdyno apačioje kairėje angos dangtį

5.3.3 Vandens nuotėkių paieška

- 1 Nuimkite oro filtrus.
- 2 Lėtai įpilkite maždaug 1 l vandens į drenažo rinktuvę ir patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkių.

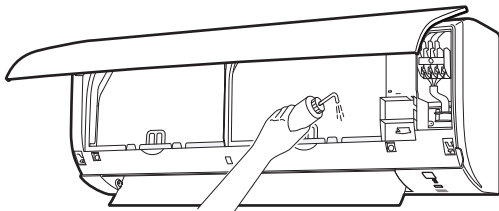

6 Vamzdžių montavimas

6.1 Aušalo vamzdelių paruošimas

6.1.1 Reikalavimai šaltnešio vamzdynui



ATSARGIAI

Padalytosios sistemos vamzdyną ir jungtis gyvenamosiose patalpose reikia įrengti fiksuotai, išskyrus jungtis, kurios vamzdyną jungia tiesiogiai prie patalpos bloką.



PRANEŠIMAS

Vamzdynas ir kitos suslėgtosios dalys turi būti tinkamos šaltnešiui. Šaltnešio vamzdyne naudokite fosforo rūgštimi deoksiduotas varines besiūles dalis.

- Pašalinių medžiagų (įskaitant gamybinę alyvą) kiekis vamzdyne turi būti ≤ 30 mg/10 m.

Šaltnešio vamzdyno skersmuo

Naudokite to paties skersmens jungtis kaip ir lauko bloką:

| Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) | |
|---------------------------------|----------------|
| Skysčio vamzdynas | Dujų vamzdynas |
| Ø6,4 | Ø12,7 |

Šaltnešio vamzdyno medžiaga

- **Vamzdyno medžiaga:** fosforo rūgštimi deoksiduotas besiūlis varis
- **Platėjimo jungtys:** naudokite tik grūdintą medžiagą.
- **Vamzdyno grūdinimo rūšis ir storis:**

| Išorinis skersmuo (Ø) | Grūdinimo rūšis | Storis (t) ^(a) | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|--|
| 6,4 mm (1/4 col.) | Grūdinta (O) | ≥0,8 mm | |
| 12,7 mm (1/2 col.) | | | |

^(a) Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus ir įrenginio maksimalų darbinį slėgį (žr. "PS High" bloko vardinėje plokštelėje), gali reikėti storesnio vamzdyno.

6.1.2 Aušalo vamzdelių izoliacija

- Kaip izoliacinę medžiagą naudokite poroloną:
 - šilumos perdavimo koeficientas turi siekti 0,041–0,052 W/mK (0,035–0,045 kcal/mh°C);
 - atsparumas temperatūrai turi būti bent 120°C.
- Izoliacijos storis

| Vamzdžio išorinis skersmuo (Ø _p) | Izoliacijos vidinis skersmuo (Ø _i) | Izoliacijos storis (t) |
|--|--|------------------------|
| 6,4 mm (1/4 col.) | 8~10 mm | ≥10 mm |
| 12,7 mm (1/2 col.) | 14~16 mm | ≥13 mm |



Jei temperatūra yra aukštesnė nei 30°C, o drėgnumas didesnis nei RH 80%, izoliacinės medžiagos turi būti mažiausiai 20 mm storio, kad ant jų paviršiaus nesusidarytų kondensato.

6.2 Aušalo vamzdžių prijungimas

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI


6.2.1 Aušalo vamzdžių prijungimas prie patalpose naudojamo įrenginio

ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.

- **Vamzdžio ilgis.** Stenkitės, kad šaltnešio vamzdynas būtų kaip įmanoma trumpesnis.

- 1 Naudodami **platėjimo jungtis**, prijunkite šaltnešio vamzdyną prie bloko.
- 2 Apvyniokite šaltnešio vamzdyno jungtį viniline juoste, kiekvieno apsikimo metu perdengdami bent pusę juostelės pločio. Pasirūpinkite, kad šiluminės izoliacijos vamzdžio dangos plyšys būtų nukreiptas aukštyn. Nevyniokite juostelės pernelyg tampriai.

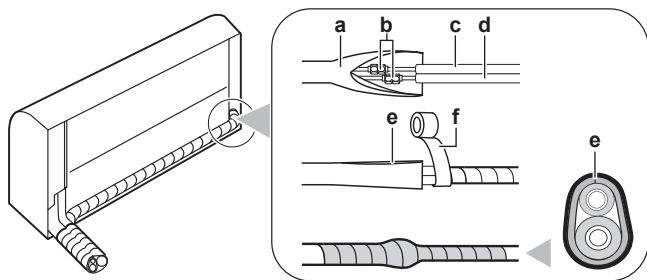

- a Šiluminės izoliacijos vamzdžio danga (patalpos bloko pusėje)
- b Platėjimo jungtys
- c Skysčio vamzdis (su izoliacija) (išigyjama atskirai)
- d Dujų vamzdis (su izoliacija) (išigyjama atskirai)
- e Šiluminės izoliacijos vamzdžio dangos plyšys nukreiptas aukštyn
- f Vinilinė juostelė (išigyjama atskirai)

3 Izoliuokite patalpos bloko šaltnešio vamzdyną, jungiamąjį kabelį ir drenažo žarną. Žr. sk. "8.1 Kaip izoliuoti drenažo vamzdyną, šaltnešio vamzdyną ir jungiamąjį kabelį" [P 14].

! PRANEŠIMAS

Būtinai izoliuokite visą šaltnešio vamzdyną. Jei bet kuri dalis bus atvira, gali susidaryti kondensato.

7 Elektros instaliacija

! PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

! ĮSPĖJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

! ĮSPĖJIMAS

Naudokite visų polių atjungimo tipo jungtuvą su bent 3 mm tarpu tarp kontaktinių taškų, užtikrinantį visišką atjungimą pagal viršįtampio III kategoriją.

! ĮSPĖJIMAS

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

! ĮSPĖJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

! ĮSPĖJIMAS

- Gaminyje NENAUDOKITE vietinių elektros sistemos dalių.
- NENUKREIPKITE, pvz., drenažo siurblio ir kt. komponentų maitinimo nuo kontaktų bloko. Kitaip galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

! ĮSPĖJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo šiluminės izoliacijos neturinčių varinių vamzdžių, nes tokie vamzdžiai labai įkaista.

7.1 Standartinių laidų komponentų specifikacijos

| Komponentas | |
|--------------------------------------|---|
| Jungiamasis kabelis (patalpa↔laukas) | Keturgyslis kabelis 1,5~2,5 mm ² , tinka 220~240 V H05RN-F (60245 IEC 57) |

7.2 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko

! ĮSPĖJIMAS


Imkitės atitinkamų priemonių, kad įrenginys netaptų prieglobsčiu mažiems gyvūnėliams. Mažiems gyvūnėliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, įrenginys gali imti rūkti ar užsidegti.

! PRANEŠIMAS

- Maitinimo ir informacijos perdavimo linijos turi būti atskirtos viena nuo kitos. Informacijos perdavimo ir maitinimo laidai gali susikirsti, bet NEGALI būti nutiesti lygiagrečiai.
- Kad išvengtumėte elektrinių trukdžių, atstumas tarp abiejų tipų laidų VISADA turi būti bent 50 mm atstumas.

Darbus su elektros sistema reikia atlikti vadovaujantis įrengimo vadovu ir nacionalinėmis elektros instaliacijos taisyklėmis arba praktikos kodeksu.

1 Nustatykite patalpos bloką ant montavimo plokštės kablių. Naudokite žymas "Δ" kaip orientyrą.

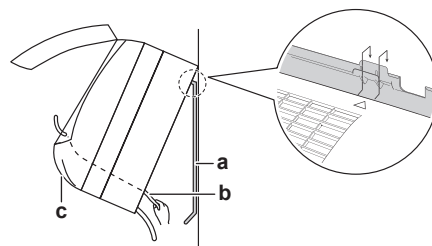


- a Montavimo plokštė (priedas)
- b Jungiamasis kabelis
- c Vielinis kreiptuvas

2 Prakiškite lauko bloko jungiamąjį kabelį pro prakišimo kiaurymę sienoje, patalpos bloko galinę ir priekinę puses.

Pastaba: jei nuo jungiamojo kabelio buvo iš anksto pašalinta izoliacija, uždenkite galus izoliacine juosta.

3 Užlenkite kabelio galą aukštyn.

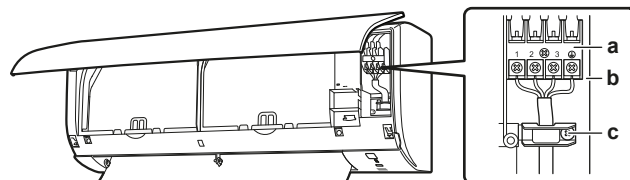

- a Kontaktų blokas
- b Elektros komponentų blokas
- c Kabelio spaustukas

4 Pašalinkite maždaug 15 mm izoliacijos nuo laidų galų.


5 Atitaisykite laidų spalvas pagal patalpos bloko kontaktų numerius ir gerai prisukite laidus prie atitinkamų kontaktų.

6 Prijunkite įžeminimo laidą prie atitinkamo kontakto.

7 Gerai užfiksuokite laidus kontaktų sraigtais.


8 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo pabaiga

- 8 Patraukite laidus ir patikrinkite, ar jie gerai pritvirtinti, tada užfiksuokite laidus fikساتoriumi.
- 9 Suformuokite laidus taip, kad būtų galima tinkamai užfiksuoti priežiūros dangtį, tada šį uždarykite.

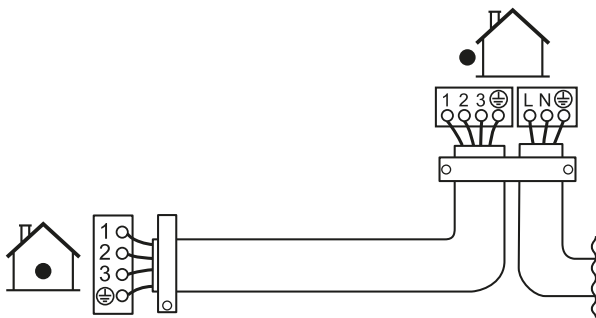

7.3 Pasirinktinių priedų prijungimas (laidinė naudotojo sąsaja, centrinė naudotojo sąsaja, belaidis adapteris ir pan.)

- 1 Nuimkite elektros instaliacijos skydo dangtį.
- 2 Prijunkite jungiamąjį kabelį prie S21 jungties ir ištraukite laidų pynę, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.

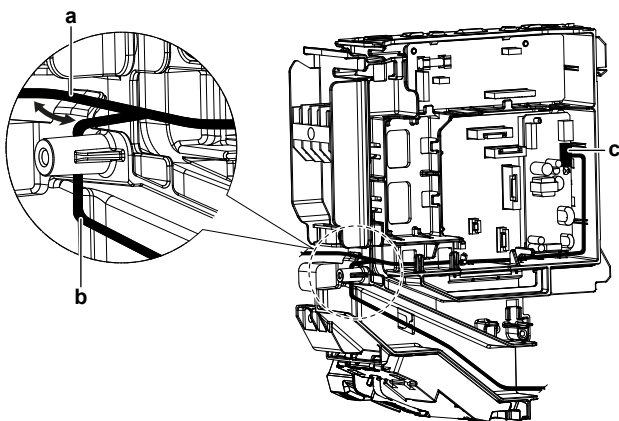


- a Laidų pynės S21 tiesimas belaidžiam adapteriui
- b Laidų pynės S21 tiesimas kitais tikslais
- c Jungtis S21

- 3 Sumontuokite elektros instaliacijos skydo dangtį atgal ir apveskite laidų pynę aplink jį, kaip parodyta pirmesnėje iliustracijoje.


8 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo pabaiga

8.1 Kaip izoliuoti drenažo vamzdyną, šaltnešio vamzdyną ir jungiamąjį kabelį

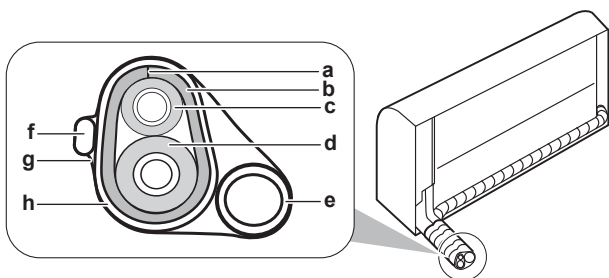

- a Išpjova
- b Šiluminės izoliacijos vamzdžio danga
- c Skysčio vamzdis
- d Dujų vamzdis
- e Drenažo vamzdis
- f Jungiamasis laidas
- g Izoliacinė juosta
- h Vinilinė juosta


- 1 Tai atlikite įrengę drenažo vamzdyną, šaltnešio vamzdyną ir elektros instaliaciją. Apvyniokite šaltnešio vamzdyną, jungiamąjį kabelį ir drenažo žarną izoliacine juosta. Kiekvieno posūkio metu perdenkite bent pusę juostelės pločio.

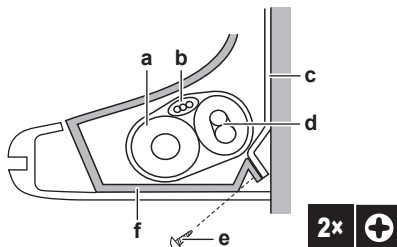

- a Drenažo žarna
- b Jungiamasis kabelis
- c Montavimo plokštė (priedas)
- d Šaltnešio vamzdynas
- e Patalpos bloko fiksavimo sraigtas, M4x12L (priedas)
- f Apatinis rėmas

8.2 Kaip prakišti vamzdžius pro sienos kiaurymę

- 1 Suformuokite drenažo vamzdžius išilgai vamzdžio kelio žymos ant montavimo plokštės.

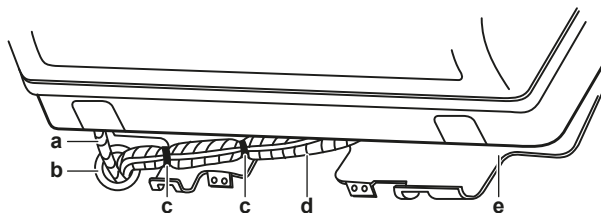


- a Drenažo žarna
- b Užglaistykite angą arba užkamšykite kamšalu
- c Lipnioji vinilinė juosta
- d Izoliacinė juosta
- e Montavimo plokštė (priedas)



PRANEŠIMAS


- NELANKSTYKITE šaltnešio vamzdžių.
- NESTUMKITE šaltnešio vamzdžių ant apatinio rėmo arba priekinių grotelių.

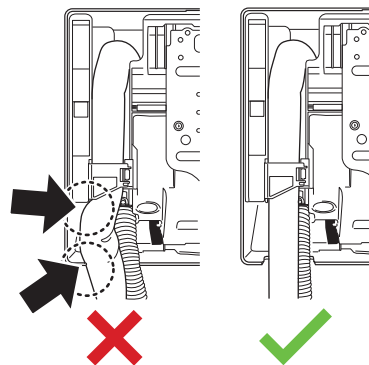

- 2 Prakiškite drenažo žarną ir šaltnešio vamzdyną pro sienos kiaurymę ir užglaistykite tarpą.

8.3 Kaip pritvirtinti bloką prie montavimo plokštės

- 1 Nustatykite patalpos bloką ant montavimo plokštės kablių. Naudokite žymas "△" kaip orientyrą.



- 2 Abiem rankomis paspauskite bloko apatinį rėmą, kad nustatytumėte jį ant montavimo plokštės apatinių kablių. Pasirūpinkite, kad laidai NEBŪTŲ niekur suspausti.

Pastaba: pasirūpinkite, kad jungiamieji kabeliai NEBŪTŲ suspausti patalpos bloke.

- 3 Abiem rankomis paspauskite apatinį patalpos bloko kraštą, kad jį tvirtai užfiksuotų montavimo plokštės kabliai.
- 4 Pritvirtinkite patalpos bloką prie montavimo plokštės, naudodami 2 patalpos bloko fiksavimo sraigtus M4 × 12L (priedas).

9 Konfigūracija



INFORMACIJA

Jei 1 patalpoje įrengti 2 patalpos blokai, 2 naudotojo sąsajoms nustatykite skirtingus adresus. Procedūrą rasite montuotojo trumpajame vadove, vietą – sk. "1.1 Apie šį dokumentą" [8].

10 Įdiegimas į eksploataciją



PRANEŠIMAS

Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sąrašas. Be šiame skyriuje pateiktų atidavimo eksploatuoti instrukcijų sistemoje Daikin Business Portal (reikia patvirtinti tapatybę) pateikiamas bendras atidavimo eksploatuoti kontrolinis sąrašas.

Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sąrašas papildo šiame skyriuje pateiktas instrukcijas. Atiduodant įrangą eksploatuoti ir perduodant naudotojui, jį galima naudoti kaip rekomendaciją ir atskaitų šabloną.



PRANEŠIMAS

Įrenginį VISADA naudokite su termistoriais ir (arba) slėgio jutikliais/jungikliais. PRIEŠINGU atveju gali sudegti kompresorius.

10.1 Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią

- 1 Sumontavę įrenginį, patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
- 2 Uždarykite įrenginį.
- 3 Įjunkite įrenginio maitinimą.

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Perskaitykite visas montavimo instrukcijas, kaip aprašyta montuotojo informaciniame vadove . |
| <input type="checkbox"/> | Patalpos blokai sumontuoti tinkamai. |
| <input type="checkbox"/> | Lauko įrenginys tinkamai pritvirtintas. |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Oro įleidimo / išleidimo anga Patikrinkite, ar bloko oro įleidimo ir išleidimo angas NEDENGIA popieriaus, kartono lapai ar kitos medžiagos. |
| <input type="checkbox"/> | NETURI būti trūkstančių fazių arba sukeistų fazių . |
| <input type="checkbox"/> | Aušalo vamzdžiai (dujinio ir skysto) turi šilumos izoliaciją. |
| <input type="checkbox"/> | Drenažas Įsitikinkite, kad skysčiai sklandžiai nuteka. Galima pasekmė: Gali lašėti vandens kondensatas. |
| <input type="checkbox"/> | Sistema tinkamai įžeminta , o įžeminimo gnybtai užveržti. |
| <input type="checkbox"/> | Saugikliai arba vietiniai apsaugos įrenginiai sumontuoti pagal šį dokumentą ir NETURI apėjimų. |
| <input type="checkbox"/> | Maitinimo šaltinio įtampa atitinka įrenginio identifikacinėje etiketėje nurodytą įtampą. |
| <input type="checkbox"/> | Vidiniams sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji laidai. |
| <input type="checkbox"/> | Patalpos blokas priima naudotojo sąsajos signalus. |
| <input type="checkbox"/> | Jungiklių dėžutėje NĖRA atsilaisvintųjų jungčių arba sugedusių elektros komponentų. |
| <input type="checkbox"/> | Kompresoriaus izoliacijos varža yra tinkama. |
| <input type="checkbox"/> | Vidaus ir lauko įrenginių viduje NĖRA sugadintų komponentų arba suspaustų vamzdžių . |
| <input type="checkbox"/> | NĖRA aušalo nuotėkio . |
| <input type="checkbox"/> | Sumontuoti tinkamo dydžio ir tinkamai izoliuoti vamzdžiai . |
| <input type="checkbox"/> | Lauke naudojamo įrenginio stabdymo vožtuvai (dujų ir skysčio) visiškai atidaryti. |

10.2 Eksploatacijos bandymas

Prielaida: Maitinimo rodikliai TURI patekti į nurodytą diapazoną.

Prielaida: Eksploatacijos bandymą galima atlikti vėsinimo arba šildymo režimu.

Prielaida: Eksploatacijos bandymą reikia atlikti vadovaujantis patalpos bloko eksploatacijos vadovu, kad visos funkcijos ir dalys veiktų tinkamai.

- 1 Vėsinimo režimu pasirinkite žemiausią programuojamą temperatūrą. Šildymo režimu pasirinkite aukščiausią programuojamą temperatūrą. Prireikus eksploatacijos bandymą galima išjungti.
- 2 Atlikę eksploatacijos bandymą, nustatykite įprastą temperatūros lygį. Vėsinimo režimu: 26~28°C, šildymo režimu: 20~24°C.
- 3 Sistema nustoja veikti praėjus 3 minutėms nuo bloko išjungimo.

10.2.1 Eksploatacijos bandymas žiemos sezonu

Eksploatuojant oro kondicionierių **vėsinimo** režimu žiemą, eksploatacijos bandymas atliekamas tolesniu būdu.

FTXP blokams

- 1 Vienu metu paspauskite **TEMP** ir **OFF**.
- 2 Paspauskite **TEMP**.
- 3 Pasirinkite **7**.
- 4 Paspauskite **FAN**.
- 5 Paspauskite **COOL**, kad įjungtumėte sistemą.


11 Išmetimas

Rezultatas: eksploatacijos bandymas automatiškai sustos po 30 minučių.

- 6 Norėdami sustabdyti veikimą, paspauskite .

FTXF ir ATXF blokams

- 1 Paspauskite , kad įjungtumėte sistemą.
- 2 Vienu metu paspauskite  centrą,  ir .
- 3 Paspauskite  du kartus.

Rezultatas: ekrane pasirodys . Eksploatacijos bandymas parinktas. eksploatacijos bandymas automatiškai sustos po 30 minučių.

- 4 Norėdami sustabdyti procedūrą, paspauskite .



INFORMACIJA

Eksploatacijos bandymo režimu kai kurios funkcijos NEVEIKIA.

Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas.

11 Išmetimas



PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

12 Techniniai duomenys











- Naujausių techninių duomenų **dalinį rinkinį** galima rasti regioninėje Daikin svetainėje (prieinamoje viešai).
- **Visas** naujausių techninių duomenų rinkinys yra Daikin Business Portal (būtinai autentifikavimas).








12.1 elektros instaliacijos schema.

Elektros instaliacijos schema pateikta kartu su bloku, ji yra vidinėje dešiniojoje patalpos bloko priekinių grotelių pusėje.

12.1.1 Suvienodintos elektros instaliacijos schemos legenda

Taikomų dalių ir numeracijos informacijos rasite ant įrenginio pateiktoje elektros instaliacijos schemoje. Visų dalių numeracija vykdoma arabiškais skaitmenimis didėjančia tvarka, tolesnėje apžvalgoje ji žymima "*" dalies kode.

| Simbolis | Reikšmė | Simbolis | Reikšmė |
|---|----------------------|---|----------------------------------|
|  | Jungtuvas |  | Apsauginis įžeminimas |
|  | Jungtis |  | Apsauginis įžeminimas (sraigtas) |
|  | Jungtis |  | Lygintuvas |
|  | Įžeminimas |  | Relės jungtis |
|  | Vietinė instaliacija |  | Trumpojo jungimo jungtis |

| Simbolis | Reikšmė | Simbolis | Reikšmė |
|---|-----------------------------|---|------------------|
|  | Saugiklis |  | Kontaktas |
|  | Patalpos blokas |  | Kontaktų juosta |
|  | Lauko blokas |  | Laidų spaustukas |
|  | Liekamosios srovės apsaugas | | |

| Simbolis | Spalva | Simbolis | Spalva |
|----------|--------|----------|-----------|
| BLK | Juoda | ORG | Oranžinė |
| BLU | Mėlyna | PNK | Rožinė |
| BRN | Ruda | PRP, PPL | Violetinė |
| GRN | Žalia | RED | raudonos |
| GRY | Pilka | WHT | Balta |
| SKY BLU | Žydra | YLW | Geltona |

| Simbolis | Reikšmė |
|--|--|
| A*P | Spausdintinės schemos plokštė |
| BS* | Įjungimo/išjungimo mygtukas, valdymo jungiklis |
| BZ, H*O | Zirzeklis |
| C* | Kondensatorius |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Sujungimas, jungtis |
| D*, V*D | Diodas |
| DB* | Diodų tiltas |
| DS* | DIP jungiklis |
| E*H | Šildytuvas |
| FU*, F*U, (informacijos apie charakteristikas, rasite PCB, bloko viduje) | Saugiklis |
| FG* | Jungtis (rėmo įžeminimas) |
| H* | Laidų pynė |
| H*P, LED*, V*L | Kontrolinė lemputė, šviesos diodas |
| HAP | Šviesos diodas (veikimo stebėjimo, žalias) |
| HIGH VOLTAGE | Aukštoji įtampa |
| IES | Jutiklis "Intelligent Eye" |
| IPM* | Išmanusis maitinimo modulis |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M | Magnetinė relė |
| L | Teka srovė |
| L* | Ritė |
| L*R | Reaktorius |
| M* | Žingsninis variklis |
| M*C | Kompresoriaus variklis |
| M*F | Ventiliatoriaus variklis |
| M*P | Drenažo siurblio variklis |
| M*S | Sukiojimo variklis |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN* | Magnetinė relė |
| N | Neutralus |
| n=*, N=* | Praginių pro ferito šerdį skaičius |
| PAM | Moduliuojamas amplitudės impulsas |
| PCB* | Spausdintinės schemos plokštė |
| PM* | Maitinimo modulis |

| Simbolis | Reikšmė |
|-------------|--|
| PS | Maitinimo šaltinio perjungimas |
| PTC* | PTC termistorius |
| Q* | Izoliuotųjų vartų dvipolis tranzistorius (IGBT) |
| Q*C | Jungtuvas |
| Q*DI, KLM | Nuotėkio į žeminimo grandinę jungtuvas |
| Q*L | Apsauga nuo perkrovos |
| Q*M | Termojungiklis |
| Q*R | Liekamosios srovės apsaugas |
| R* | Varžas |
| R*T | Termistorius |
| RC | Imtuvas |
| S*C | Ribinis jungiklis |
| S*L | Plūdinis jungiklis |
| S*NG | Šaltnešio nuotėkio detektorius |
| S*NPH | Slėgio jutiklis (aukštas slėgis) |
| S*NPL | Slėgio jutiklis (žemas slėgis) |
| S*PH, HPS* | Slėgio jungiklis (aukštas slėgis) |
| S*PL | Slėgio jungiklis (žemas slėgis) |
| S*T | Termostatas |
| S*RH | Drėgnumo jutiklis |
| S*W, SW* | Valdymo jungiklis |
| SA*, F1S | Viršįtampio slopintuvas |
| SR*, WLU | Signalo imtuvas |
| SS* | Rinkiklis |
| SHEET METAL | Kontaktų juostos fiksuotoji plokštė |
| T*R | Transformatorius |
| TC, TRC | Siųstuvas |
| V*, R*V | Varistorius |
| V*R | Diodų tiltelis, izoliuotųjų vartų dvipolio tranzistoriaus (IGBT) maitinimo modulis |
| WRC | Belaidis nuotolinis valdiklis |
| X* | Kontaktas |
| X*M | Kontaktų juosta (blokas) |
| Y*E | Elektroninio plėtimosi vožtuvo ritė |
| Y*R, Y*S | Reversinio elektromagnetinio vožtuvo ritė |
| Z*C | Ferito šerdis |
| ZF, Z*F | Triukšmo filtras |





ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2021 Daikin

3P697800-1 2022.06